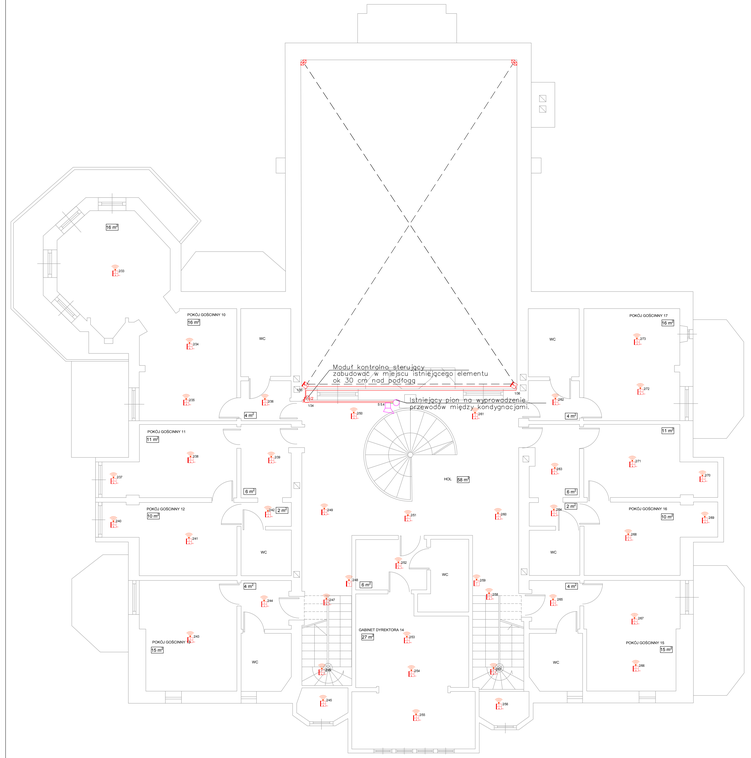

Legenda	
	Centrala sygnalizacji pożaru
	Czujka tlenkowa
	Wielosensorowa czujka dymu i ciepła DT
	Optyczno-termiczna czujka dymu i ciepła DT
	Sirena/Sirena z lampą ostrzegawczą
	Ręczny ostrzegacz pożarowy
	Moduł wejść/wyjść 4/2 EIM
	Antyterrorowy przycisk do zatrzymania
	Zasilacz do systemów ppoż.
	Wielosensorowa czujka dymu i ciepła DT
	Jednostka zasilania awaryjnego
	Moduł wejść wyjść 4/2 EIM
	Radiotelefon
	Liniowa czujka dymu
	Czujka dymu zewnętrzna
	Ochronnik przepięciowy 3x380 V
	Ochronnik przepięciowy 2x230 V
	Interfejs magistrali dwukierunkowej IBD
	Przejście instalacyjne PVT z izolacją TIC, trzyrz. pod kablem kpsn, min. wym. 150 mm, szer. 50cm, głr.70cm
	Sygnalizator optyczno-akustyczny

- ORURA STANOWI ZAŁĄCZNIK WŁAŚCIWOŚCI
- RURA INSTALACYJNA SATYNOWA PRZYMOCOWANA PODŁOŻNIKAMI PVC/pipe

PROJEKT BUDOWLANY

AUTOR:

ARCHIS - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Kościuszki 1/3 lok. 3, 40-048 Katowice
+48 32 600 60 00 e-mail: biuro@archis.eu
www.archis.eu

Nr uprawnień: **Przebudowa systemu sygnalizacji pożaru dla obiektu Teatru Rozmaitości w Katowicach**

Obiekt: **Budynek Zabytkowy w Rozbiorze Teatru Rozmaitości w Katowicach**
ul. Mariacka 13, 40-014 Katowice

Inwestor: **Teatr Rozmaitości w Katowicach**
ul. Mariacka 13, 40-014 Katowice
pl. im. Wojciech Bogusława 1, 40-097 KATOWICE

Branża: **ELEKTRYCZNA**

Stadium: **PROJEKT BUDOWLANY**

Rzut: **PARTER**

Skala: **1:100**

Nr rysunku: **E-100**

Data: **2018-07**

Nr egz.:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE DLA BUDYNKU SZANKU I PIECHU

Nr uprawnień: **MGI / ELEKTRYCZNE**