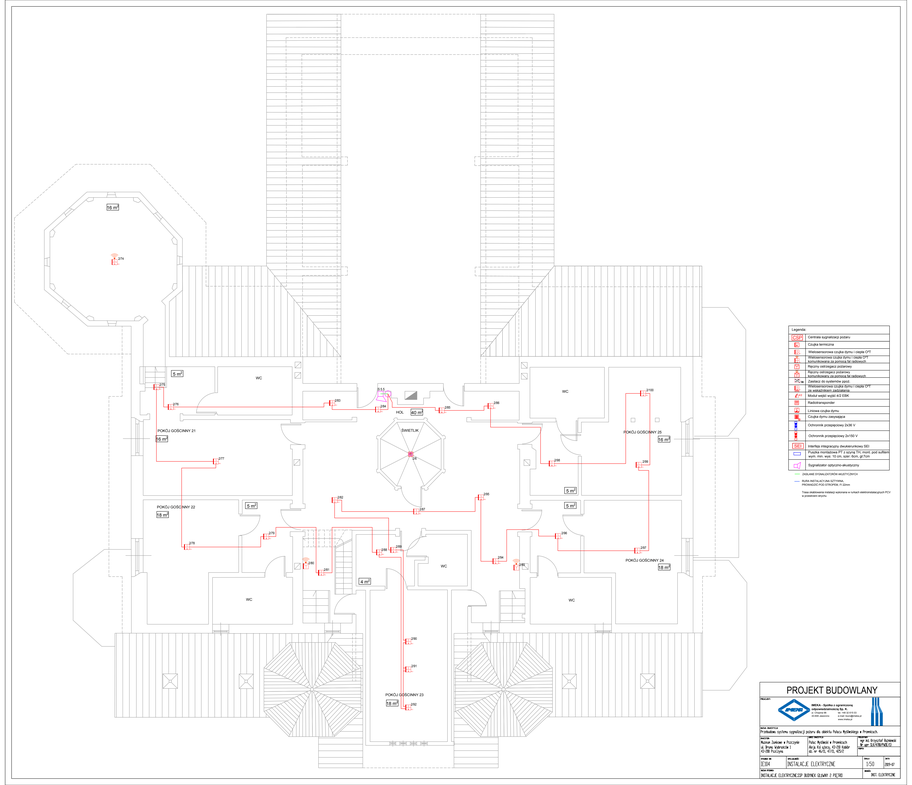

Legenda

	Centrala sygnalizacji pożaru
	Czujka termiczna
	Wielowarunkowa czujka dymu i ciepła CPT
	Ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP) - montaż natynkowy
	Sygnalizator akustyczno-optyczny
	Rejestry wentylacyjne pożarowe
	Sygnalizator akustyczny
	Automatyka pożarowa dla wentylacji
DC	Zasilacz do systemów pożarowych - montaż natynkowy / czujka CPT - jak wskazówka producenta
	Moduł wejść/ wyjść 4/2 EBK
	Radiotelephone
	Liniowa czujka dymu
	Czujka dymu zewnętrzna
	Odłącznik przepięciowy 2x100 V
	Odłącznik przepięciowy 2x100 V
	Interfejs integracyjny sterowniczego 500
	Puszka montażowa PT z pokrywą RU montaż pod sufitem wym. max. wys. 10 cm, wym. dyn.p.Tom
	Sygnalizator optyczno-akustyczny

ORIENTACYJNY PRZEBIEG KABLI I CZUJEK

PRZEBIEG KABLI NA SZYNACH PRZEWODZI PO ELIPSIE Ø=.0mm

Trasa okablowania instalacji wykonana w rurkach elektroinstalacyjnych PCV w przestrzeniach ukrytych.

PROJEKT BUDOWLANY

AUTOR:

ORVITA - Systemy ogrzewania Wojciechowski Sp. J.
ul. Ks. Bronisława Markiewicza 2, 41-506 Chorzów
tel.+48 32 349 81 00, fax +48 32 349 81 01
e-mail: biuro@orvita.pl
www.orvita.pl

Nr obiektu:
Przebudowa systemu ogrzewania pieców dla obiektu Pałacu Myślenickich w Przemyślu

Obiekt:
Pałac Zebrzydowskich w Przemyślu
ul. Ks. Bronisława Markiewicza 2
dz. nr 46/2, 47/3, 48/2

Inwestor:
gm. m. Przemyśl Dzielnica VI
ul. gen. SZYSZKOWICZA 1
37-700 Przemyśl

Data: 12.2018	Skala: 1:100	Nr rys.: 250	Rev.: 2018-12

Nazwa rysunku:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE DO RĘCZNEJ SZARAŻY Z PIECÓW

Nr rys.: **INSTALACJE ELEKTRYCZNE**