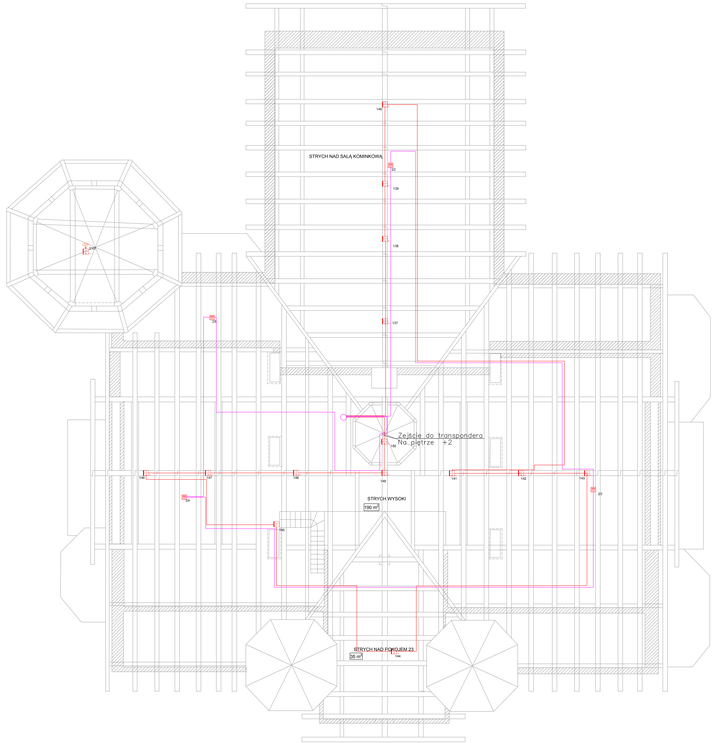

Legenda:

- Centrala sygnalizacji pożaru
- Czujka termiczna
- Wielowarunkowa czujka dymu i ciepła CPT
- Adresowalna czujka dymu i ciepła CPD
- Adresowalna ręczna ostrzegacz pożarowy
- Ręczny ostrzegacz pożarowy
- Adresowalny moduł wejść/wyjść
- Adresowalna sirena ze stroboskopem
- Zasilacz do systemów pożarowych
- Adresowalna rozdzielnica pożarowa typu CPP do wykładzinowej podłogi
- Moduł wejść wyjść AO CDM
- Radiotransponder
- Liniowa czujka dymu
- Czujka dymu zewnętrzna
- Ochronnik przepięciowy 2x230 V
- Ochronnik przepięciowy 2x100 V
- Interfejs integracyjny (transmisyjny) SEI
- Przejście monitorowane PPT z czujką TKI, montaż pod wykładziną, wym. max. 30 cm, wym. min. 8cm, gł 70m
- Sygnalizator optyczno-akustyczny

- KABLOWE STOWARZYSZENIA MULTICOM
- RURA METALICZNA GALVANIZOWANA PRZEWIESZANA POD STROPEM, Ø 20mm

PROJEKT BUDOWLANY

Wykonał:

ARKA - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Ogrodowa 58, 00-877 Warszawa
+48 22 622 00 00, fax +48 22 622 00 01
e-mail: biuro@arka.eu.com
www.arkagroup.pl

Nr decyzji:

Przebudowa i rozbudowa budynku dla obiektu Muzeum Wojskowego w Warszawie

Obiekt: Budynek Muzeum Wojska w Warszawie, ul. Al. Jerozolimskie 3	Adres: Muzeum Wojska w Warszawie, ul. Al. Jerozolimskie 3	Inw. dr. Krzysztof Bogusz ⚡ upr. 0/0/0/0/0/0/0/0
Skala: 1:200	Rzut: INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Nr rys.: E-02
Data: 12.2010		Rozm. arkusza: A3
INSTALACJE ELEKTRYCZNE SP. RZIMNY SZARY PIĘBACZ		Nr rys. ELEKTRYCZNE